


Nr szafy	Złącze kablowe z głównym wyłącznikiem prądu					
Typ szafy						
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	zasilanie ze złącza kablowo–pomiarowego	wyłącznik główny prądu DPX 160	czujnik kontroli faz	przełącznik faz	czujnik zaniku faz	ochronniki przepięciowe
Moc [kW]						

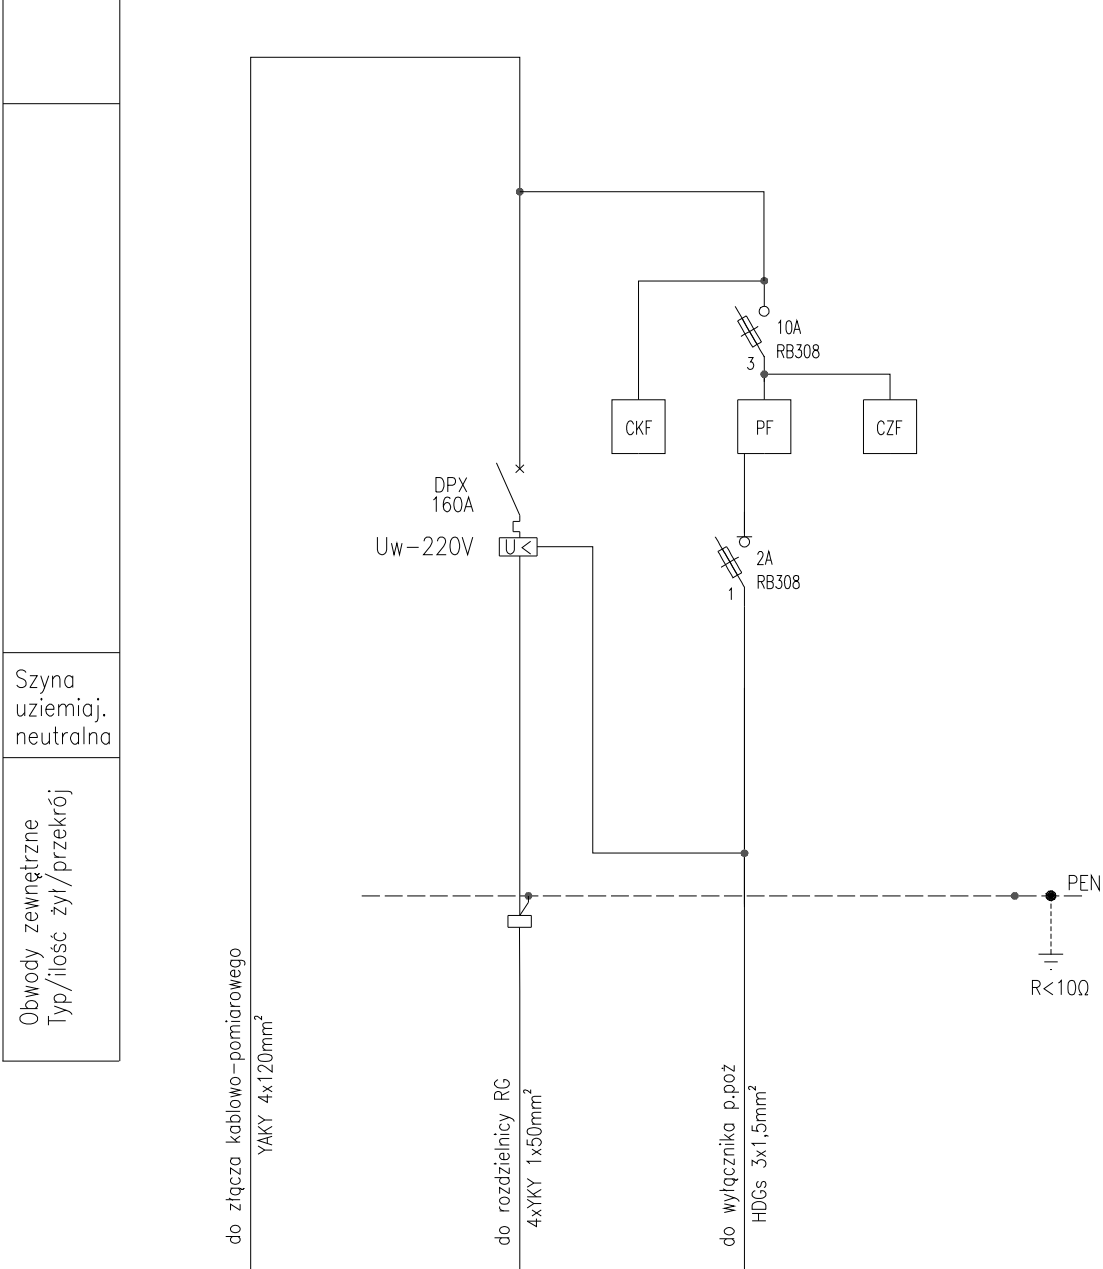

Temat:	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Galantowicz upr. bud. WKP/0304/PWOE/04 sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne		
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Bobrycki upr. bud. WKP/0219/PWOE/18 sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne		
Nazwa rysunku:	Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karczma Borowa Kąkolewo ul. Leszczyńska 39 64-100 Leszno		
	Data: 8.2020 r.	Symbol: <b>E</b>	Nr rys.: <b>3</b>
Skala: -			